

CERTIFICAT

FENETRES ET PORTES-FENETRES PVC
A LA FRANCAISE, OSCILLO-BATTANTES ET A SOUFFLET

GROSFILLEX
SUNBAIE 1 – SUNBAIE 2 – SUNDECOR – CLARDECOR
CLARTHERM – EXADECOR - EXACONFORT

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF220-EP5 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société **ARBAN SARL**
 BP2 ARBENT
 FR-01107 OYONNAX CEDEX

Usine de **RUE DU MUSINET, FR-01460 MONTREAL-LA-CLUSE**

le droit d'usage de la marque NF FENETRES PVC et de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et ACOTHERM pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED, le règlement ACOTHERM et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 2610-01-108 du 03 juin 2004

Décision de reconduction n° 4320-01-108 du 17 avril 2012


Cette décision annule et remplace la décision n° 4195-01-108 du 30 juillet 2010

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.

Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante :

<http://www.cstb.fr/listes/NF220.pdf>

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

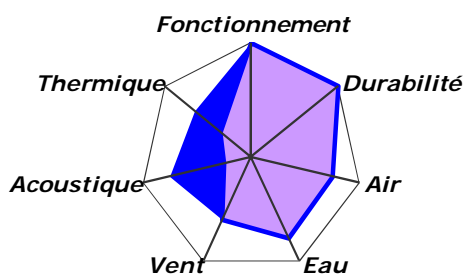

Selon Règlement ACOTHERM du 14/09/11

Conformité à l'Avis Technique / DTA :

- ARBAN Grosfillex Sunbaie 1 et 2, Sundécor, Clardécor, Clartherm, Exadécor, Exaconfort


Classement A*E*V* certifié :

- A*3 E*7A V*A3

■ Performances minimales

■ Performances maximales pouvant être atteintes

Les menuiseries bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



OU



x et y selon tableaux ACOTHERM

Les menuiseries certifiées doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.

Ce certificat comporte 5 pages.

Correspondant (CSTB) :

Laurent DOFFIN

Tél. : 01 64 68 84 58

Fax : 01 64 68 85 36

E-mail : certif.fenestres@cstb.fr

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

FABRICATIONS CERTIFIÉES

Cette fiche précise les modèles de menuiseries certifiées et leurs classements. Seules les menuiseries conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-dessous doivent comporter les marques CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED, NF et ACOTHERM ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 01 - 108

1. MARQUE CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

- **PROFILES**

Conformes à ceux définis dans l'Avis Technique ou DTA :

- ARBAN Grosfillex Sunbaie 1 et 2, Sundécor, Clardécor, Clartherm, Exadécor, Exaconfort.

- **VITRAGES ISOLANTS CERTIFIÉS**

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4 ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1800 Pa.

- **QUINCAILLERIE**

- Crémones: FERCO,
- Organes de rotation : FERCO, OTLAV, CEMOM MOATTI.

- **RENFORTS**

Selon les dispositions prévues par le gammiste.

2. MARQUE NF

2.1 Entrées d'air certifiées

Les entrées d'air mises en œuvre doivent être certifiées NF 173 « Entrées d'air autoréglables » ou CSTBat 35 « ventilation hygroréglable » et avoir les performances acoustiques suivantes :

$$D_{n,e,w} + C_{tr} \geq 36 \text{ dB (Type EA1);}$$

Les usinages des entailles des profilés de fenêtres destinées à recevoir les entrées d'air doivent être effectués selon les prescriptions du *Cahier du CSTB n°3376* (octobre 2001).

2.2 Menuiseries


Les menuiseries sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifiés.

Les caractéristiques sont certifiées pour des menuiseries de dimensions :

- tableau pour des mises en œuvre en neuf ;
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.

DIMENSIONS MAXIMALES DES MENUISERIES CERTIFIEES POUR UN CLASSEMENT

A*3 E*7A V*A3

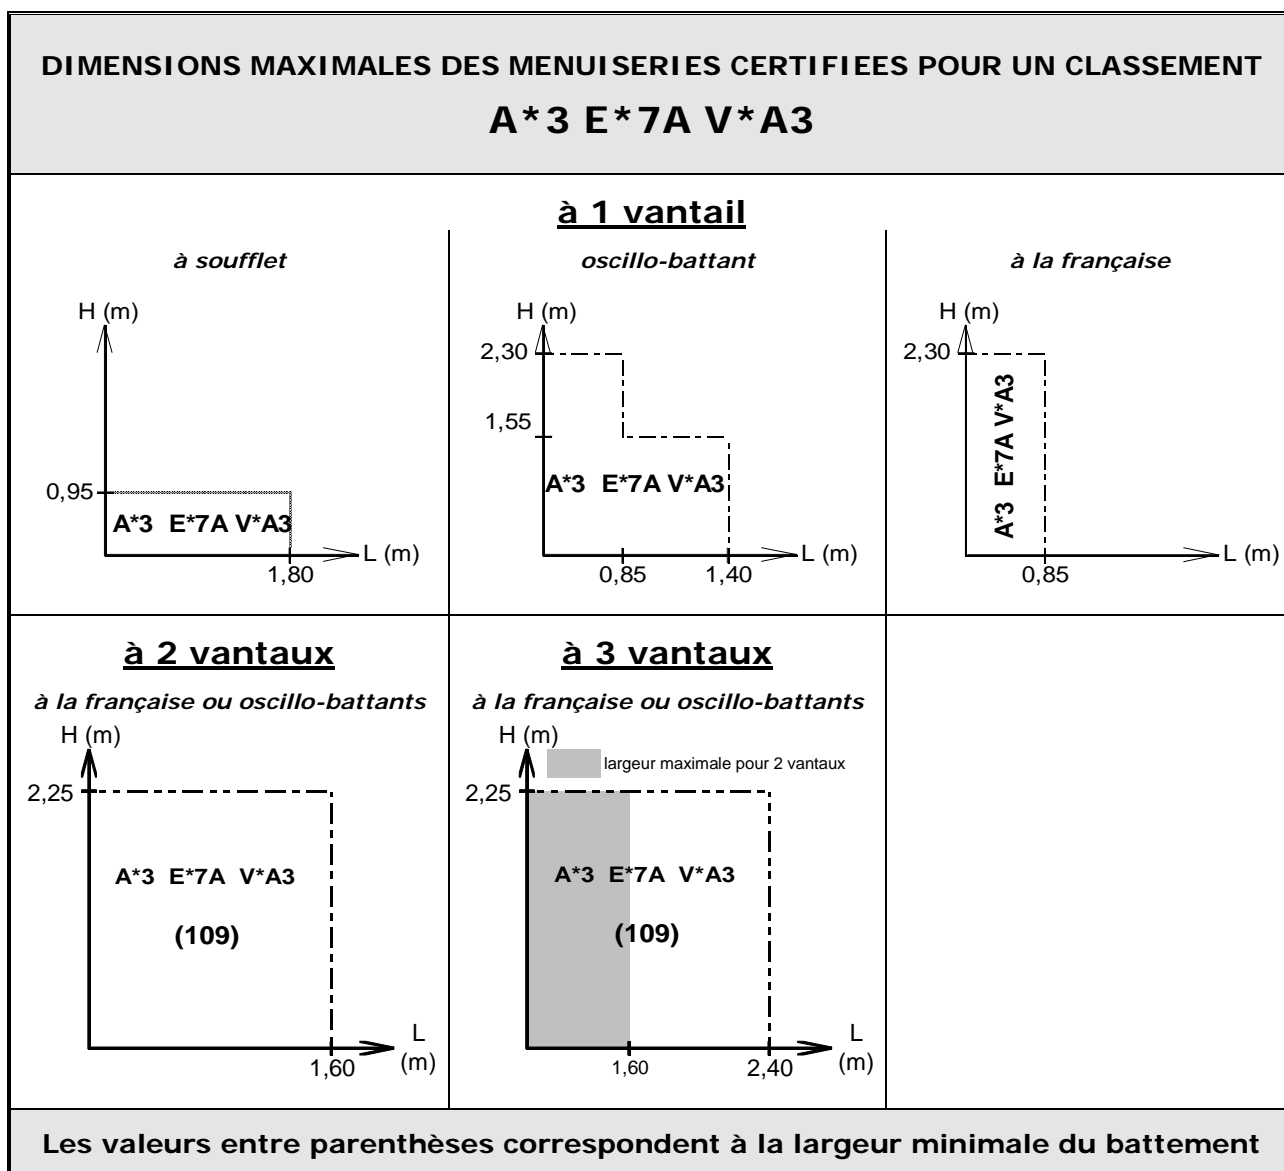

3. MARQUE ACOTHERM

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique ne vaut que pour les menuiseries équipées en usine conformément aux rapports d'essais acoustiques.

Dans le cas de menuiseries équipées d'entrée d'air, le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique tient compte de l'influence du dispositif d'entrée d'air certifié incorporé en usine ou mis en place durant le chantier.

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique est sans valeur pour les menuiseries auxquelles un dispositif traversant est incorporé après leur sortie d'usine hormis le cas des éléments déjà certifiés.

La hauteur limite entre une fenêtre (F) et une porte-fenêtre (PF) est fixée à 1,85 m.

Les caractéristiques ACOTHERM sont valables uniquement pour les menuiseries certifiées au paragraphe précédent et décrites ci-dessous.

3.1 Acoustique

Type de menuiserie	AC ($R_{A, tr}$ en dB)	Composition vitrage	Entrée d'air	Panneau de soubassement
Fenêtre et porte-fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	AC1 (26dB)	4/16/4	Type EA1	Sans
	AC1 (28dB)	4/16/4	Sans	Sans
	AC2 (33dB)	8/12/4 10/16/4	Sans	Sans
	AC3 (36dB)	22.1 $acou$ /16/10	Sans	Sans
	AC3 (F:38dB) (PF:37dB)	44.2 $acou$ /12/10	Sans	Sans

3.2 Définition du vitrage

Ug (W/(m².K))	Composition vitrage	Couche faiblement émissive	Type de remplissage	Taux de remplissage
2,8	8/12/4	sans	air	-
2,7	4/16/4 10/16/4 22.1 _{acou} /16/10 44.2 _{acou} /12/10	sans	air	-
1,6	8/12/4 44.2/12/10	Planibel TOP N+ (AGC) Planitherm Ultra N (S.G.G.) Optitherm S3 (PILKINGTON), Clima-Guard Premium (GUARDIAN) Iplus E (INTERPANE)	air	-
1,4	4/16/4 10/16/4		air	-
1,3	22.1/16/10		air	-
1,3	8/12/4 44.2/12/10		argon	85% ou 90%
1,1	4/16/4 10/16/4 22.1/16/10		argon	85% ou 90%

3.3 Thermique – Ouverture à la Française ou Oscillo Battante (renforcement selon gammiste)

Définition menuiserie				Définition vitrage	
Type	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type intercalaire
Fenêtre et porte-fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	Th6	2,6	sans	2,8	(1)
		2,5	sans	2,7	(1)
	Th9	1,8	sans	1,6	(1)
		1,7	sans	1,4	(1)
	Th10	1,6	sans	1,3	(1)
		1,5	sans	1,1	(1)
		F:1,6 PF:1,5	sans	1,3	(2)
	Th11	1,4	sans	1,1	(2)

(1) intercalaire aluminium,

(2) intercalaire SGG Swisspacer (feuil alu) ou TGI Spacer (TECHNOFORM)
ou THERMIX TX N (ENSINGER).